

	<u>BRAS GUILLAUME</u>		 Fédération Française de Spéléologie
Évaluation	Cotation : 5 / 3 / V	Difficulté : 3,8/5	Avis : 3,5/5
Temps d'approche et de sortie	Approche : 0	Retour : 1h15	Parcours : 9h00
	Total : 10h15		Navette : 15 km
Données géographiques	Secteur : Plaine d'Affouches	Commune : Saint Denis	
	Altitude départ : 1200 m	Altitude arrivée : 440 m	
	Dénivelé : 760 m	Longueur : 3000 m	
	Carte IGN : TOP25 4402 RT Saint Denis	GPS (UTM X/Y) entrée : 334770-7681024 GPS (UTM X/Y) sortie : 334748-7683291	

✓ **Accès :**

Amont : Du parking aval, continuer la D41 pendant environ 2,8 km puis prendre à gauche la piste forestière de la Plaine d'Affouches. Monter les 10 Km de piste jusqu'au kiosque et jusqu'à la barrière. Stationner le véhicule et poursuivre la piste pendant 2 km jusqu'au pont de Bras Guillaume (grande ravine bien marquée).

Aval : A St-Denis, emprunter la D41 en direction de La Montagne. A Saint Bernard, stationner le véhicule dans un virage à gauche au départ du sentier indiqué par un panneau de l'ONF «La Fenêtre»

Retour : Remonter rive droite une centaine de mètres avant la passerelle pour rejoindre la variante du GR R2. Traverser la passerelle et remonter vers «La Fenêtre» puis descendre vers le parking aval. Il est possible d'éviter la navette en remontant vers Îlet à Guillaume puis la Plaine d'Affouches et enfin la piste qui descend jusqu'au parking amont (compter alors 2h30 de bonne marche).



✓ **Particularité de la course** : Le canyon étant sec pendant l'hiver austral, il est préférable d'effectuer la descente en fin de saison des pluies.

✓ **Notre avis** : LE gros canyon de la région de St-Denis qui prend tout son intérêt quand il est en eau. Le débit grossit au fil des cascades. Un tout petit filet d'eau au premier cassé indique un débit acceptable pour les rappels suivants. Malheureusement, l'équipement (mis à part le premier cassé), n'est pas à la hauteur. Il faut revoir l'équipement des 3 cassés suivants et particulièrement celui du cassé final rendu dangereux par un éboulement qui s'est produit sur la terrasse de départ de la ligne. Un rappel d'accès d'une vingtaine de mètres puis une longueur de 90m près de l'actif doit régler de façon acceptable le risque de chute de pierres. Mis à part ce problème d'équipement, les étroitures entre les cassés sont très esthétiques et les marches dans les blocs pas trop laborieuses pour gêner le canyon.

RF Plaine
d'Affouches



Bras Guillaume

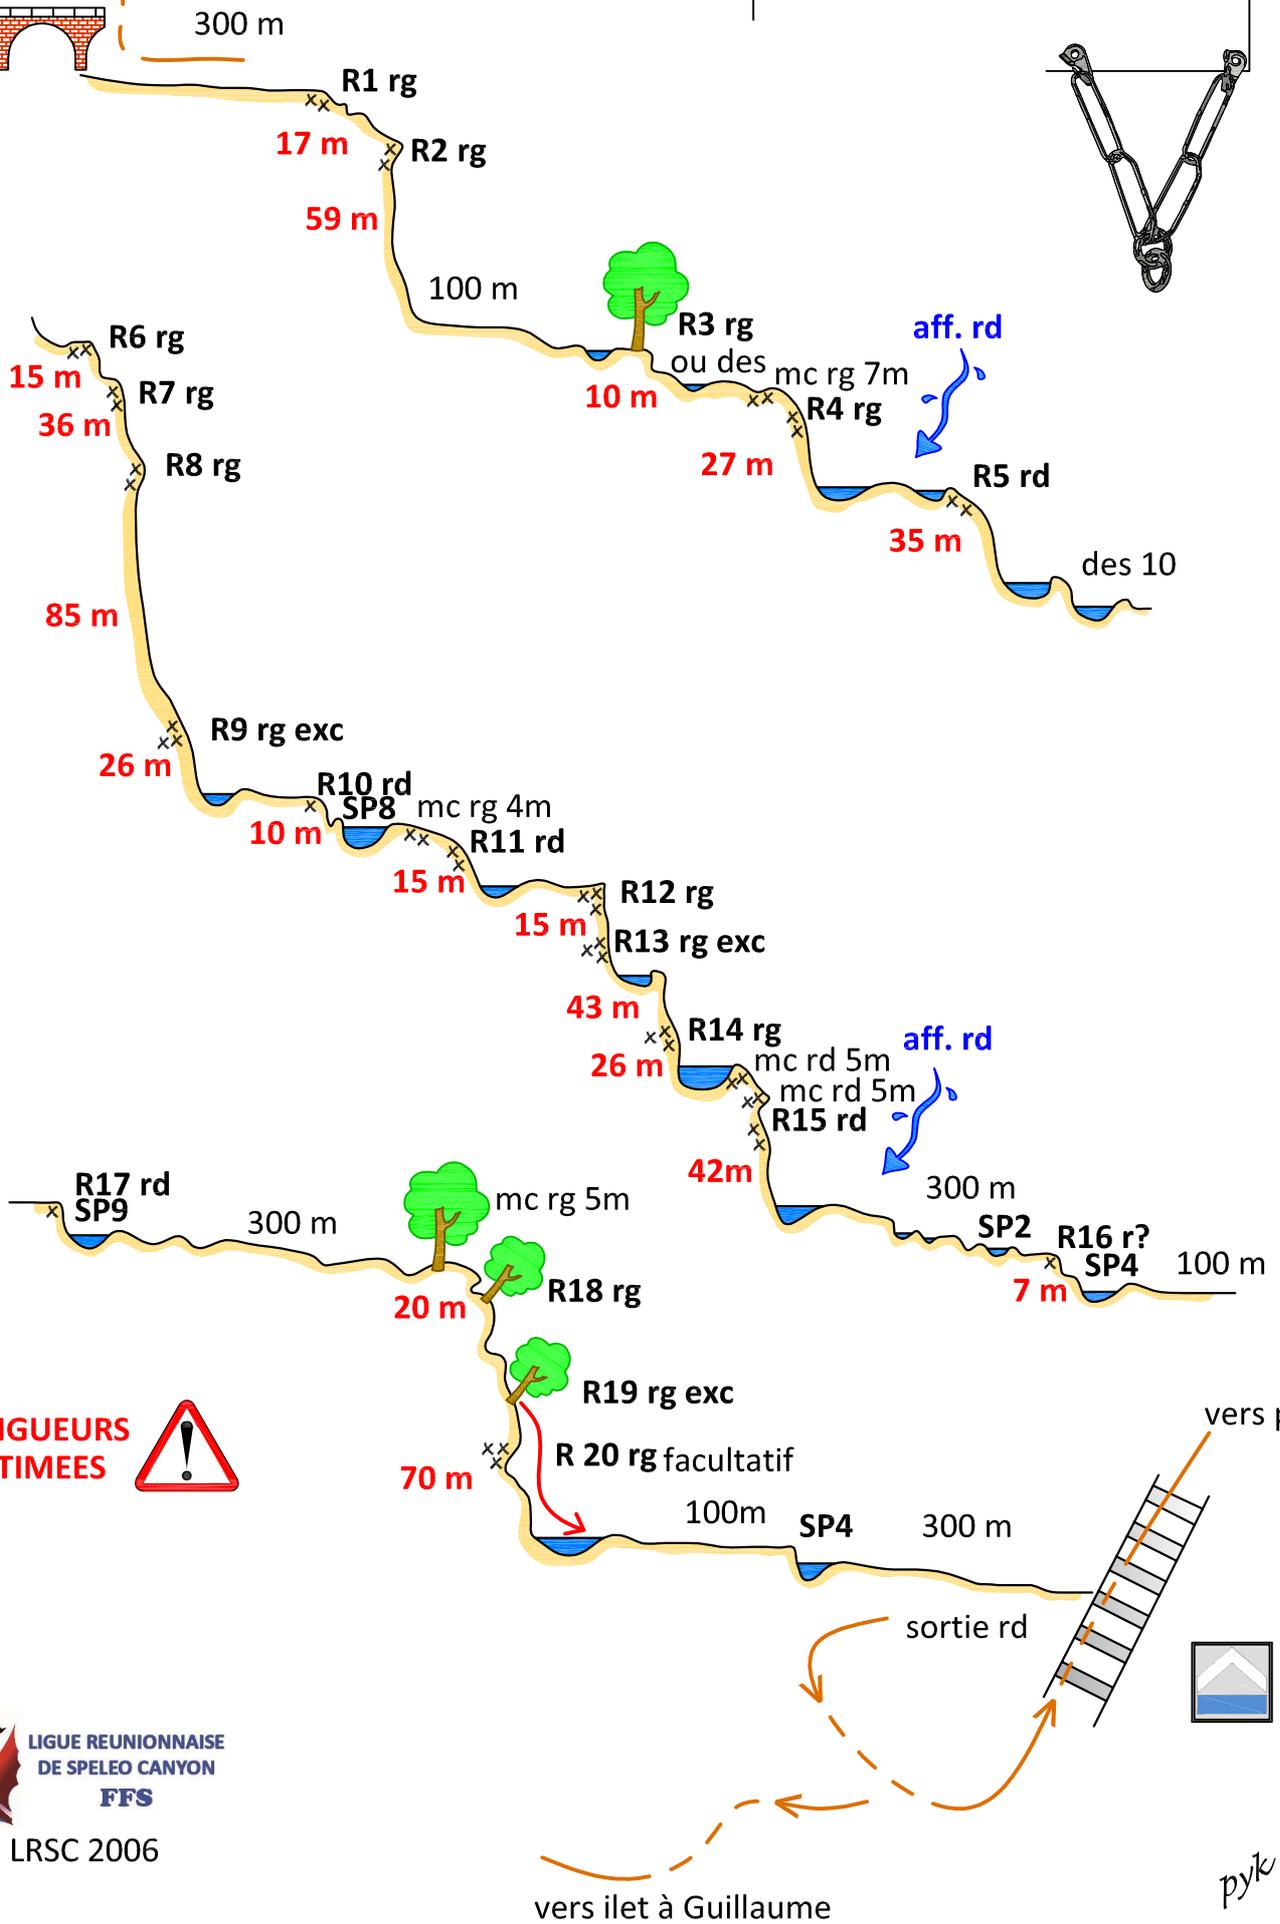

LIGUE REUNIONNAISE
DE SPELEO CANYON
FFS

Relevé LRSC 2006